


Einzelraum- Regelungssystem

Wärme- anforderungstaste

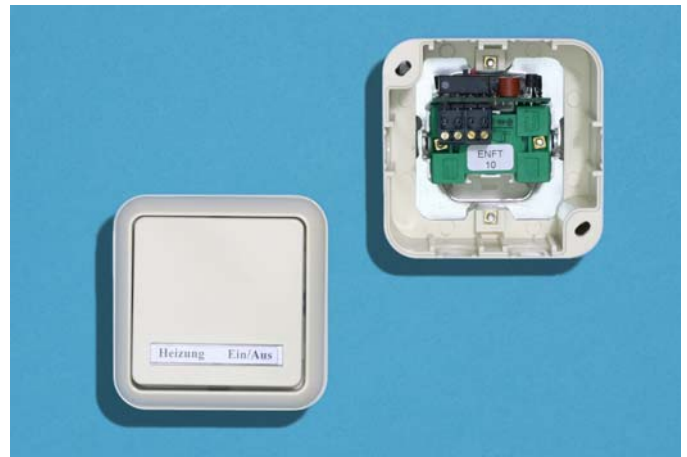

Stand: 06/2005

KURZINFORMATION

ENFT 10.0

Wärmeanforderungstaste

Anwendungen

In einzelraumgeregelten Räumen des Systems ERR, deren Nutzungszeit stark variiert; ohne Zutritt zur zentralen Steuerung

Funktionen

Kurzer Tastendruck aktiviert Heizung für vorgegebene Dauer; Betriebsanzeige leuchtet; Anzeige blinkt 5 Minuten vor Ablauf; langer Tastendruck (5 Sekunden) schaltet Heizung ab.

Technische Änderungen vorbehalten